


Oversiktsskjema for SafeTool Area Security System

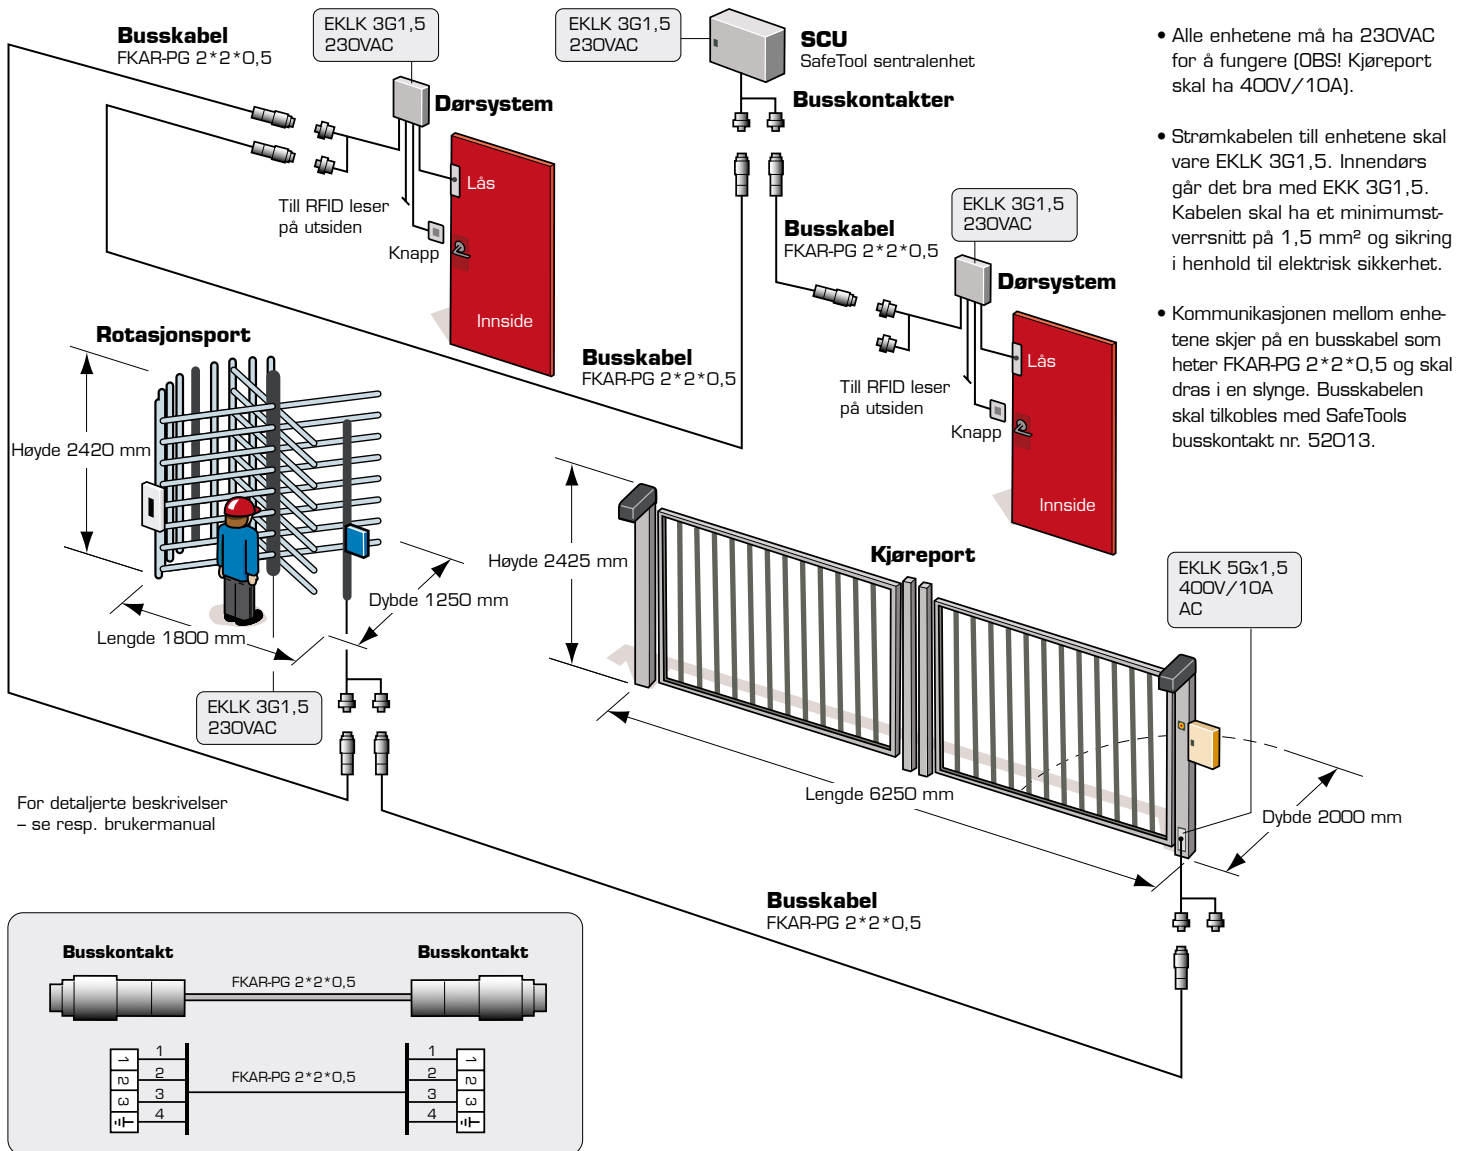

- Alle enhetene må ha 230VAC for å fungere (OBS! Kjøreport skal ha 400V/10A).
- Strømkabelen till enhetene skal vare EKLK 3G1,5. Innendørs går det bra med EKK 3G1,5. Kabelen skal ha et minimumstverrsnitt på 1,5 mm² og sikring i henhold til elektrisk sikkerhet.
- Kommunikasjonen mellom enhetene skjer på en busskabel som heter FKAR-PG 2*2*0,5 og skal dras i en slynge. Busskabelen skal tilkobles med SafeTools busskontakt nr. 52013.

Systemsikring AS

Luramyrveien 43, 4313 Sandnes

Tlf: 51 63 00 00 | Fax: 51 63 00 02

post@systemsikring.com

www.systemsikring.com

